

FÖRKLARINGAR

FUNKTIONER
T= TILLUFT, F= FRÅNLUFT, U= UTELUFT, A= AVLUFT, Ö= ÖVERLUFT
KANAL A
--= FÖRZINKAD STÅLPLÅT L=Fabriksslackerade kanaler
SYSTEM
1= LA1 SYSTEMAIR typ TR04 med värmebatteri 55/30°C
2= FF01 Frånluftsfläkt svetsutsug
MATERIAL
FD1= KONTROLLVENTIL Fläktwoods typ GPDF
TD1= TILLUFTSDON, Swegon typ EAGLE FREE
TD2= TILLUFTSDON, Swegon typ CDR med anslutningslåda ALS
LD31= LJUDDAMPARE, Swegon typ CLA Längd 500mm
SP1= IRISPPJÄLL, Fläktwoods typ IRIS
KD1= KOMBIDON, ABC-Ventilationsprodukter typ CDI
ÖD2= ÖVERLUFTSDON, Swegon typ ÖRTO

LUFTFLÖDEN ANGES I L/S


A-V57-2-001

MATRIS FÖR ISOLERING		KOD	ISOLERING
KOD	BRANDKLASS/ ISOL. TJÖCKLEK		
1	EI 15	1	UTVÄNDIG NÄTMATTA
EI30	EI 30	2	UTVÄNDIG FOLIENÄTMATTA
EI60	EI 60	3	UTVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL
4	EI 120	4	LAMELMATTA MED FOLIE
5	13 mm	5	INVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL
6	30 mm	6	UTVÄNDIG CELLGUMMI
7	50 mm	7	UTV. FOLIENÄTMATTA MED YTBEKL. I AL-PLÅT
8	70 mm		
9	50+70 mm		

EXEMPEL




EXEMPEL GER: UTELUFTSKANAL I SYSTEM LA1
DIMENSION 315, ISOLERAD MED UTVÄNDIG CELLGUMMI 13mm.

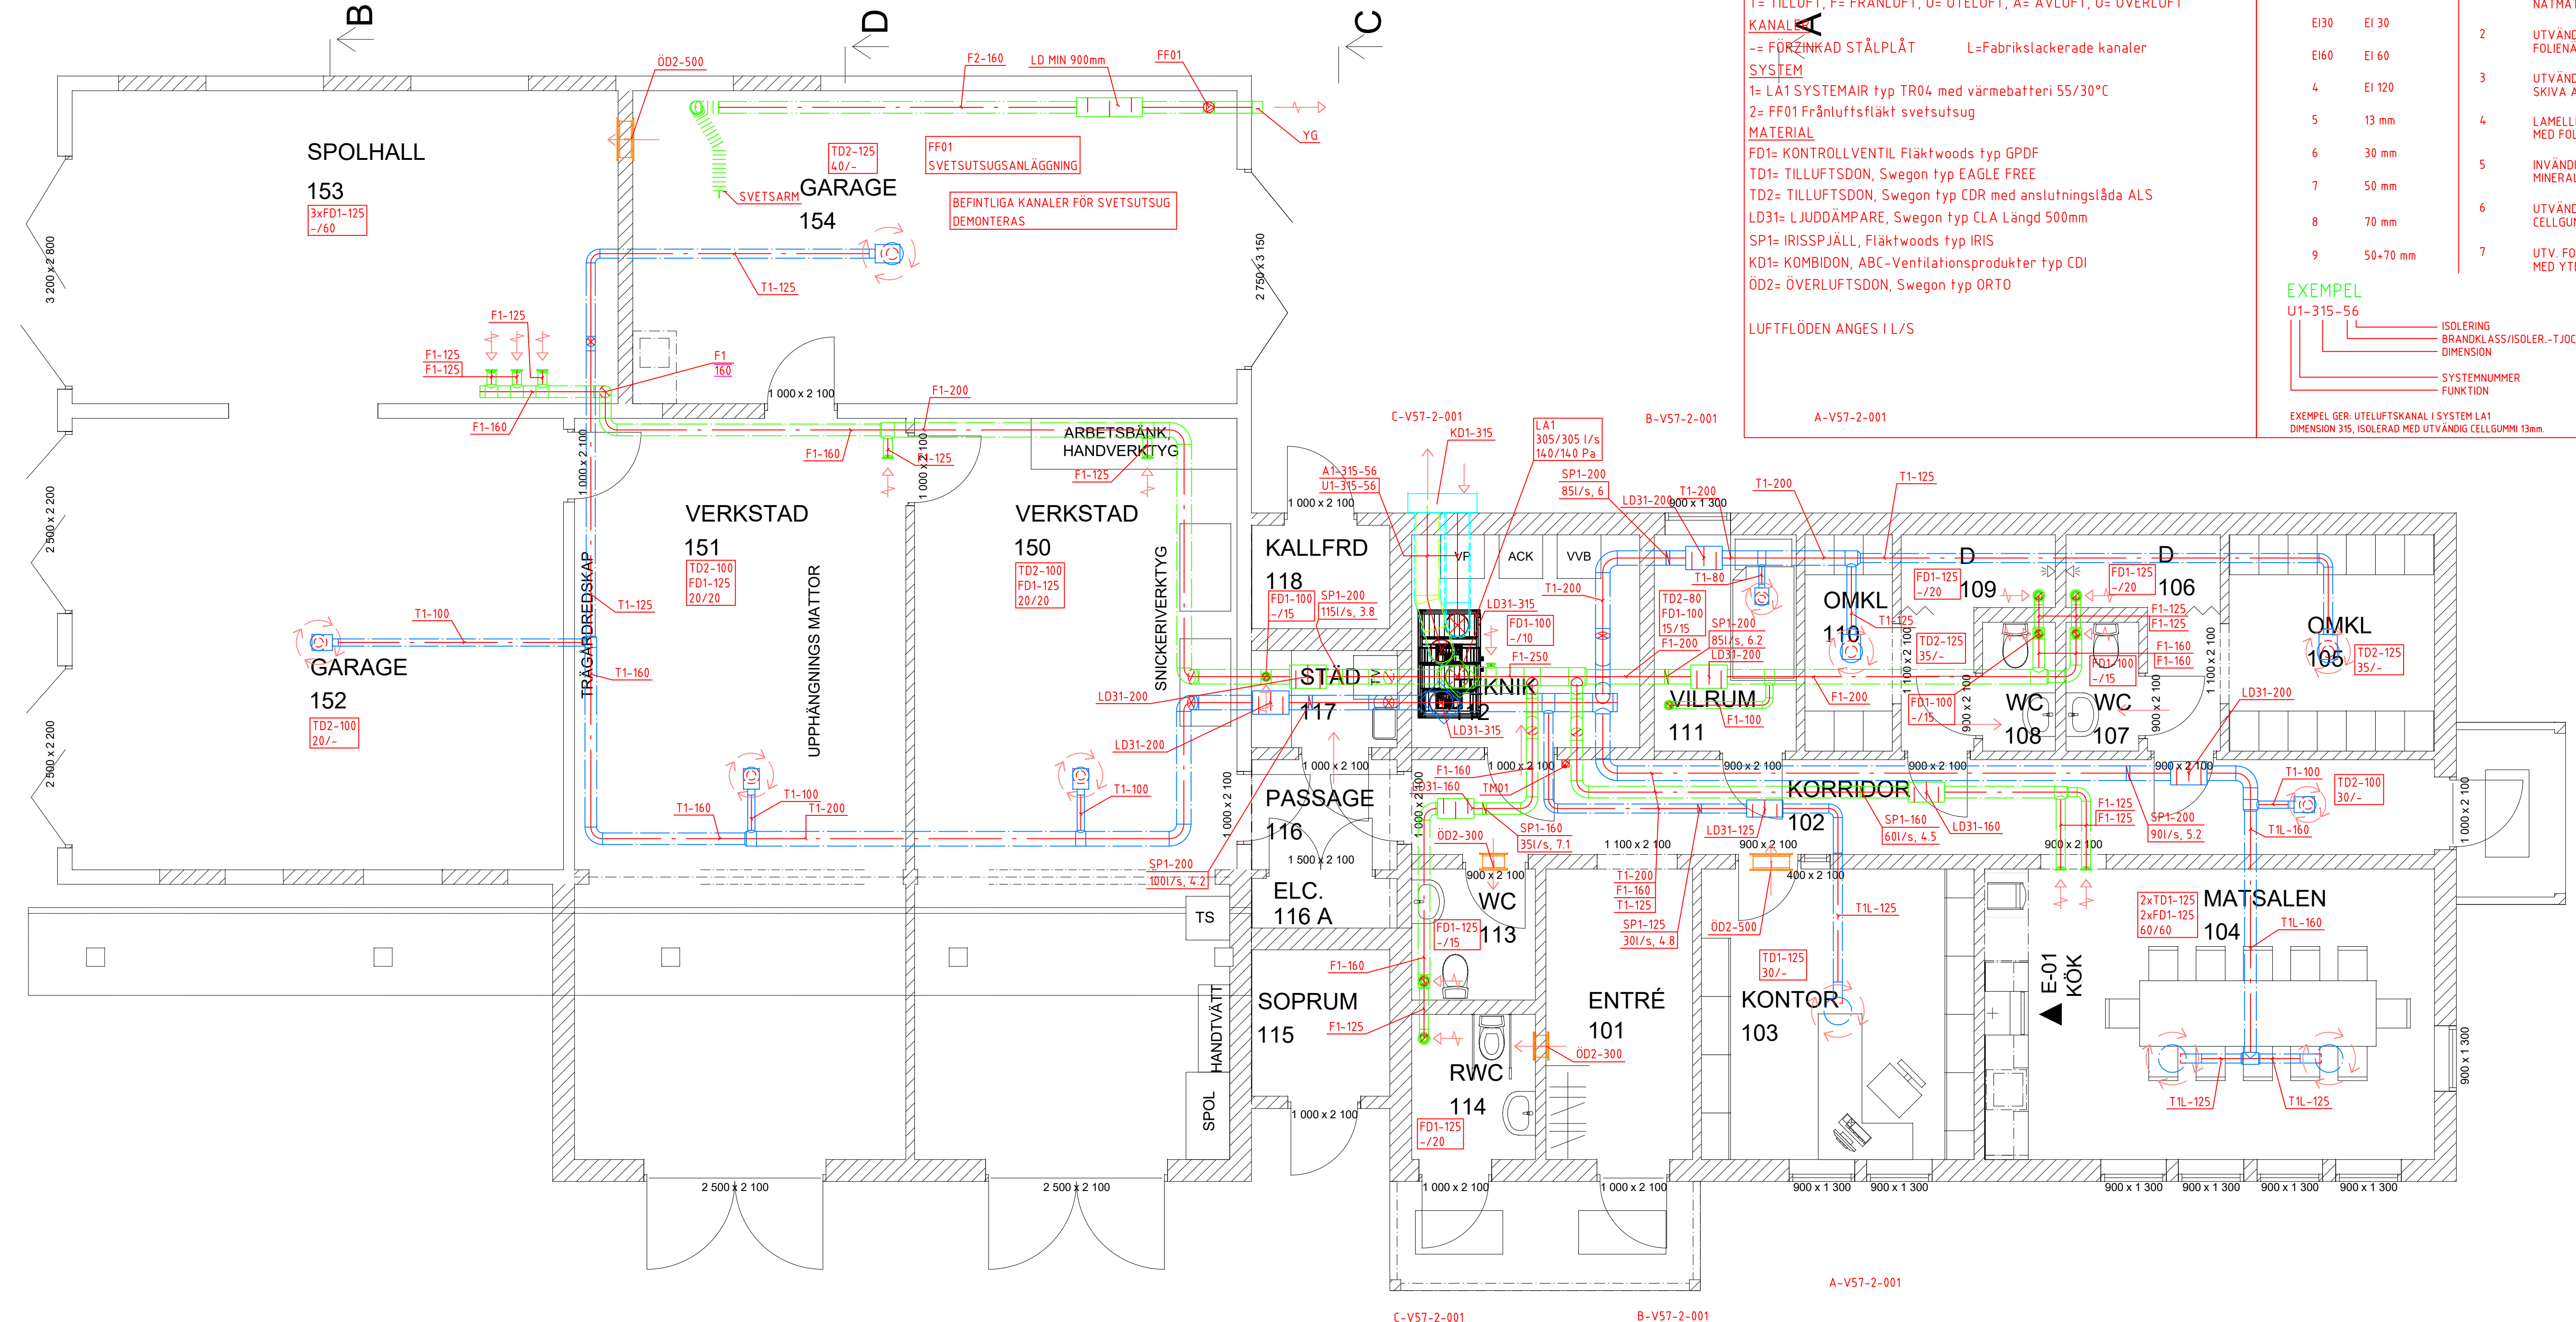

A-V57-2-001

C-V57-2-001

B-V57-2-001

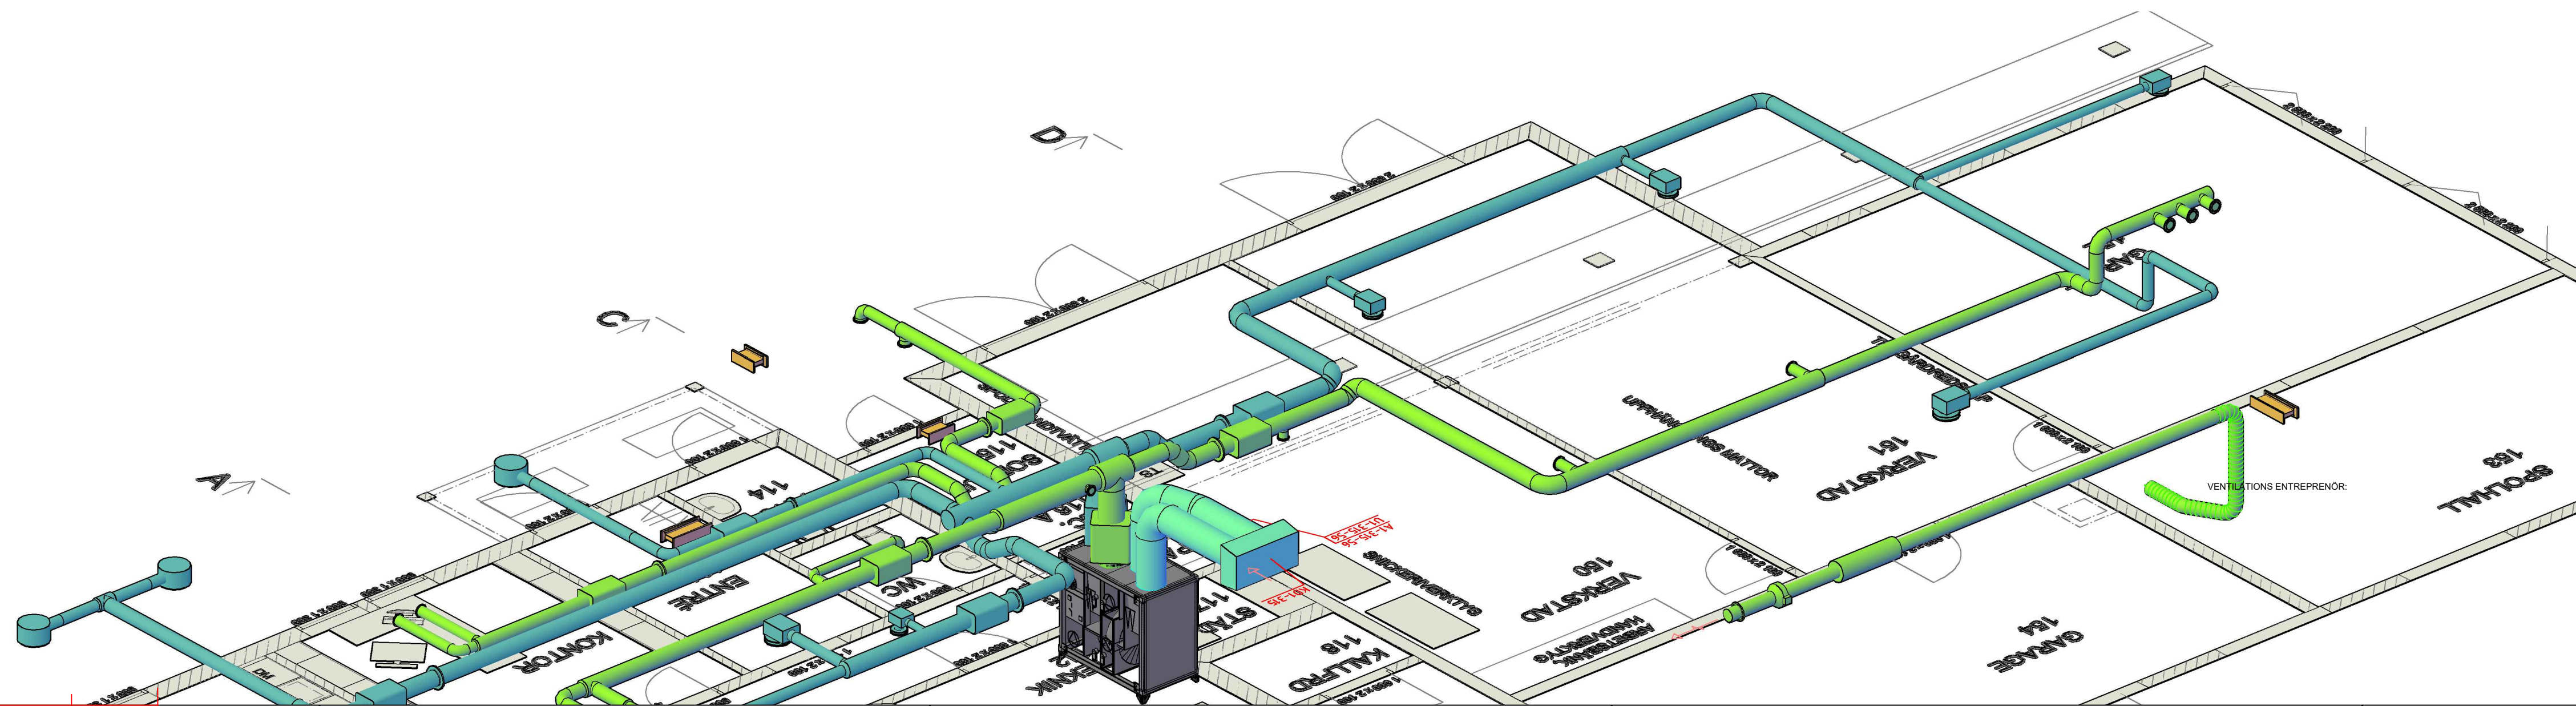

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRGNINGSUNDERLAG				
TILL- OCH OMBYGGNAD PERSONALUTRYMMEN MALUNGS FÖRSÄMLING				
				
I MALUNG AB 0280-13120				
O ARKITEKTUR		O KONSTRUKTION		O VVS
UPPDRAG NR		RITAD AV		HANDLÄGGARE
2016-0050		J SIGFRIDS		J SIGFRIDS
DATUM		ANSVARIG		
2018-03-01		J SIGFRIDS		
MALUNGS-SÄLENS KOMMUN MALUNGS PRÄSTGÅRD 1:11 PLAN OCH 3D-VY VENTILATION				
SKALA		RITNINGNUMMER		BET
1:50(A1)		V57-1-101		-